

Πληρ. Αγγ. Παπαγιαννόπουλος
Τηλ:2610366147

Η ΔΕΥΑΠ για την κάλυψη αναγκών της, ενδιαφέρεται για την προμήθεια 4 δεξαμενών κατάλληλων για πόσιμο νερό με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

- Χωρητικότητα 12.000 Λίτρων περίπου,
- **Κατάλληλες για πόσιμο νερό (με σχετική βεβαίωση-πιστοποίηση)**
- Ενδεικτικές διαστάσεις 2,40m βάση * 2,95m ύψος
- Κατάλληλες για εξωτερικό χώρο
- Αναμονή σύνδεσης εισόδου, εξόδου, υπερχειλίσης, εκκένωσης (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σκαρίφημα)
- Σημεία πρόσδεσης γάντζων για την μεταφορά
- Δυνατότητα κλειδώματος καλύμματος με λουκέτο

Θα πρέπει να προσκομιστούν

- ISO 9001 του κατασκευαστή
- ISO 22000:2005 για την παραγωγή πλαστικών δεξαμενών αποθήκευσης τροφίμων
- Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα (πχ Γενικό Χημείο του Κράτους) για συμμόρφωση με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για καταλληλότητα χρήσης σε τρόφιμα.

Ποσό προϋπολογισμού 7200€+ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται κόστος παράδοσης στην Πάτρα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ.

Η προμήθεια θα διέπτε από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016 και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 12.01.001.834 του 2019.


Για το Τμήμα
Διυλ/ρίων Αντλ/σίων Εγκαταστάσεων

Ο Διευθυντής Δ/νσης. Ύδρευσης

Αγγ. Παπαγιαννόπουλος

Δημήτρης Στεργιόπουλος

Σκαρίφημα Δεξαμενής

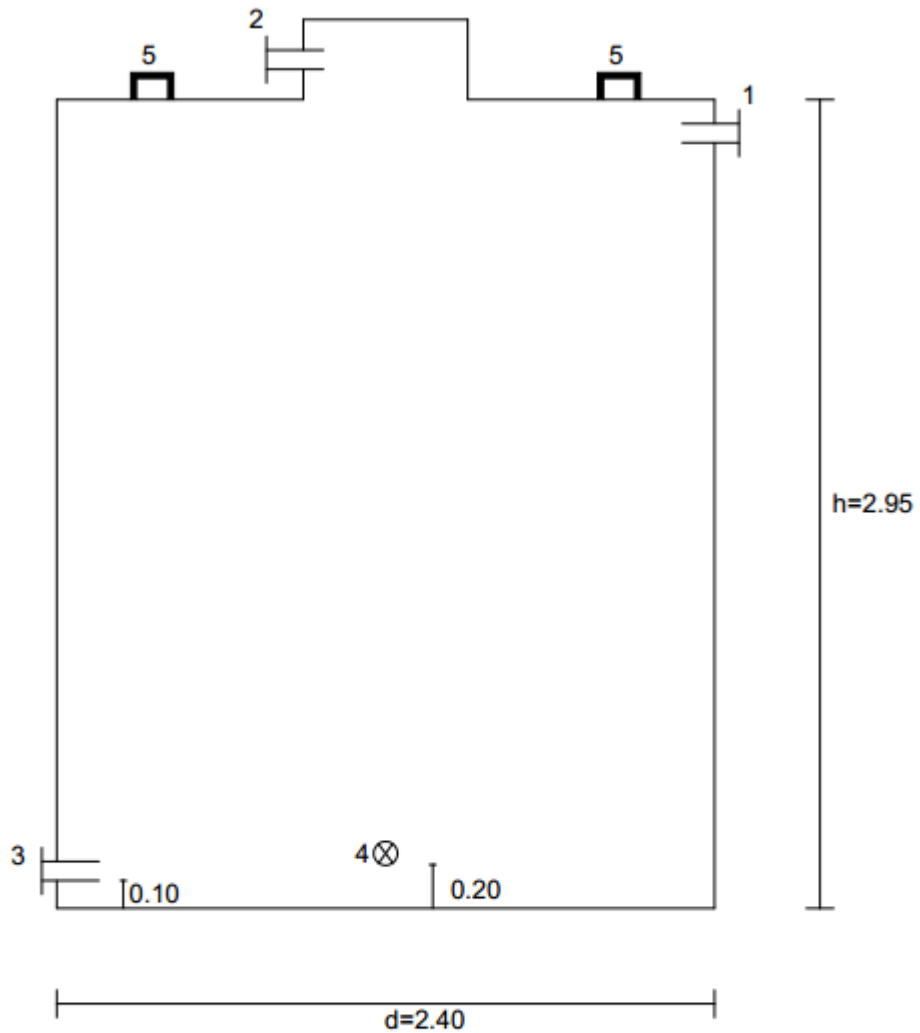

- 1.Λαιμός πολυαιθυλενίου $\Phi 110$ με τρελή φλάτζα DN100 (παροχή εισόδου).
- 2.Λαιμός πολυαιθυλενίου $\Phi 110$ με τρελή φλάτζα DN100 (υπερχείλιση).
- 3.Λαιμός πολυαιθυλενίου $\Phi 110$ με τρελή φλάτζα DN100 (εκκένωση).
- 4.Λαιμός πολυαιθυλενίου $\Phi 110$ με τρελή φλάτζα DN100 (παροχή εξόδου).
- 5.Γάντζος πρόσδεσης.