

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:
ΠΑΤΡΑ

6347 Β3
21/04/2017

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	02/05/2017
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	Προμήθεια πέντε (5) Ηλεκτροκινητήρων ισχύος 45 KW, 4 πόλων, 1500 rpm, τάσεως 400V ΥΔ, 50HZ
CPV	CPV: 31110000-0 Ηλεκτρικοί κινητήρες
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Δύο μήνες
Κ.Α.Ε ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	12.01.003.736
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	602ΘΟΡΑΣ-ΠΞ8
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	17REQ006086873
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια πέντε (5) τεμ. ηλεκτροκινητήρων ισχύος 45 KW, 4 πόλων, 1500 rpm, τάσεως 400 VΥΔ, 50HZ, χυτοσιδηράς κατασκευής, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές (διαστάσεις-έδραση-προστασία-κλπ), τριφασικούς, βραχυκυκλωμένου δρομέως, προστασίας IP55, εδράσεως V1, (φλατζωτοί καθέτου τοποθέτησης και λειτουργίας), κλάσεως μονώσεως F, με αντιστάσεις προθέρμανσης 230V, θερμικά προστασίας και κάλυμμα βροχής της φτερωτής κινητήρα.

Τα ρουλεμάν των κινητήρων να είναι σειράς τουλάχιστον **6300**.

Οι προσφορές να συνοδεύονται από **Σχέδια διαστάσεων**

Παράδοση στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός), ΔΕΥΑ Πάτρας.

Διαστάσεις ως σχέδιο

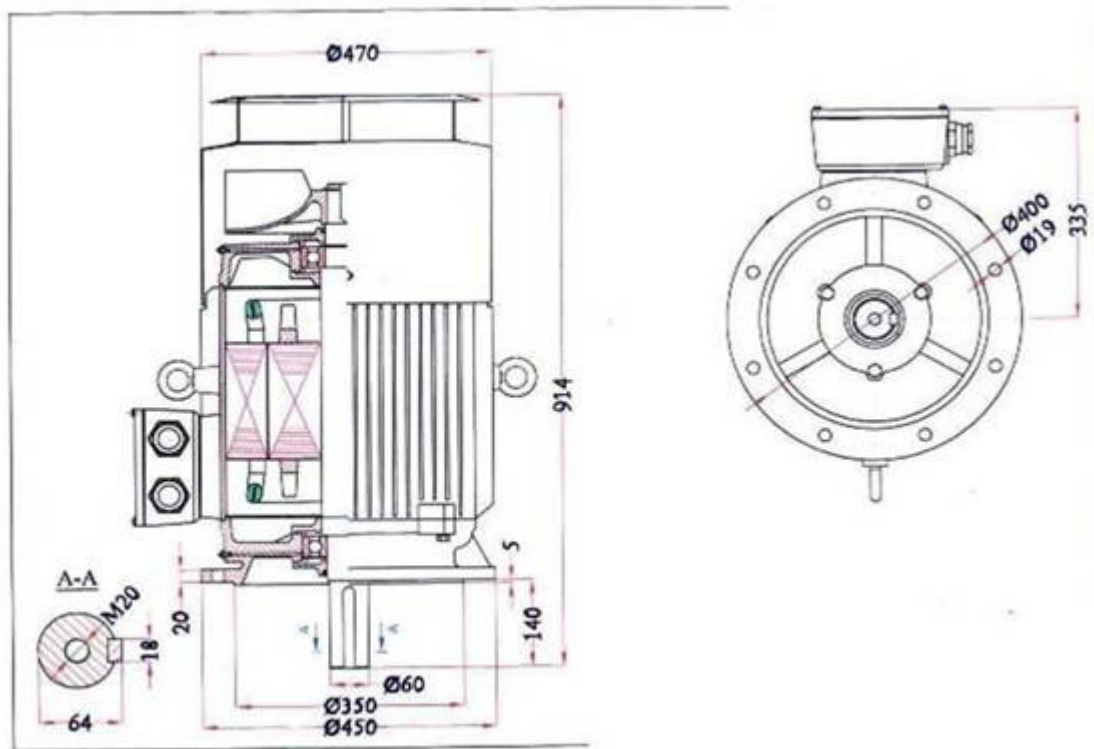

Οικονομικές προσφορές με χρόνο παράδοσης μπορούν να υποβληθούν έως **02/05/2017** στο Πρωτόκολλο - Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. **2610 527506**, ή **6977644133**, Α. Παπαδόπουλος

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ