

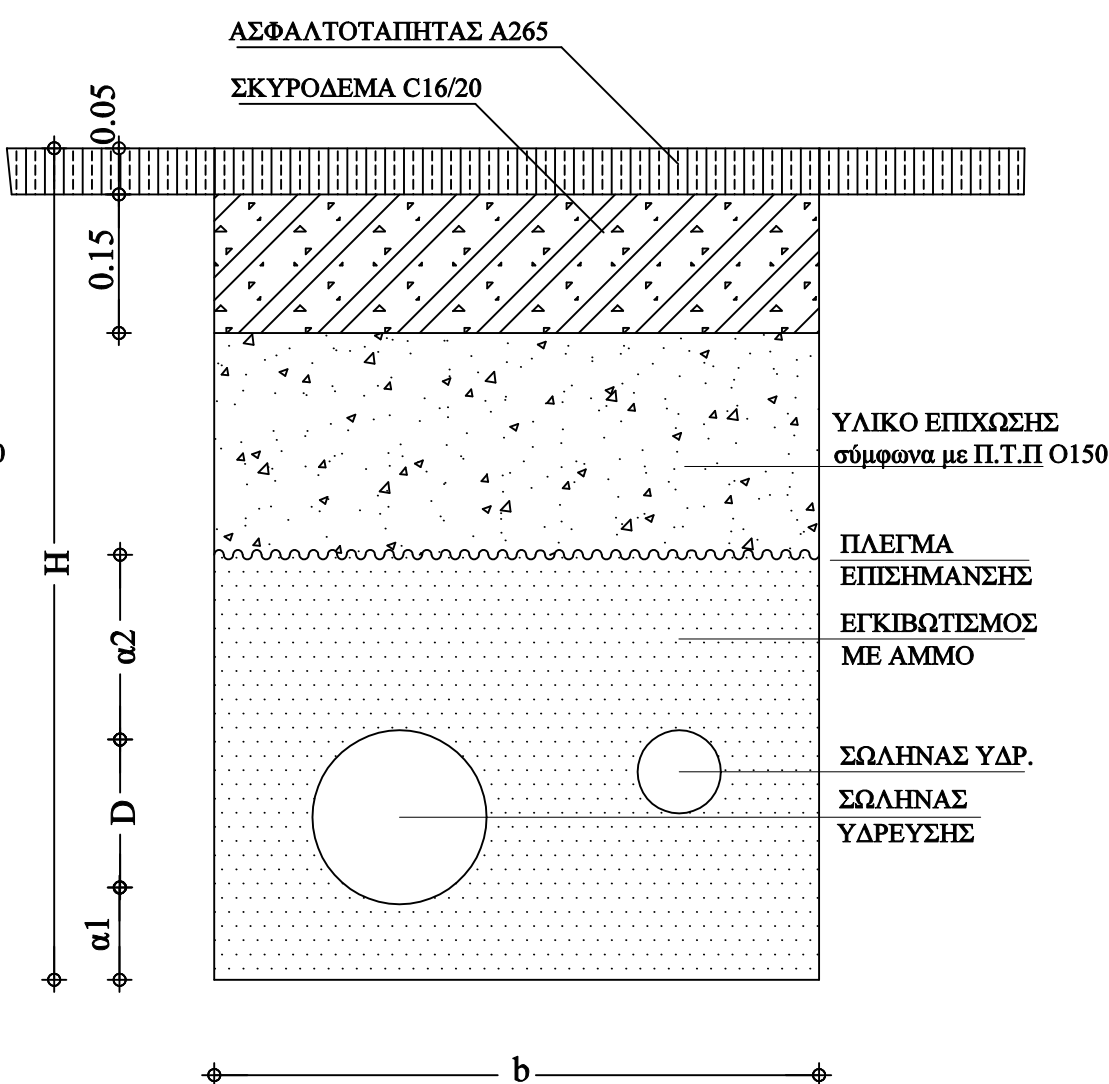
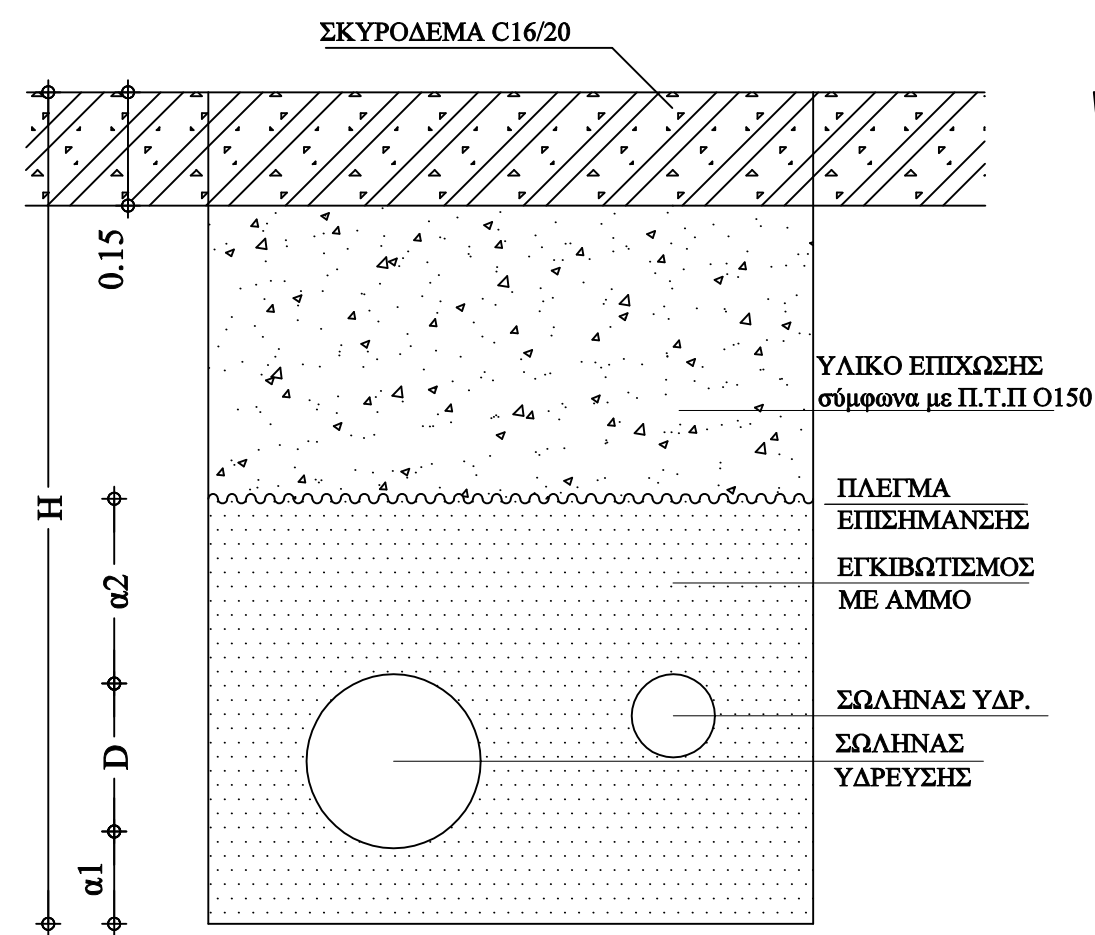


| ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ D | ΒΑΘΟΣ H | ΠΛΑΤΟΣ b | α1 | α2 |
|----------------|------------|-------------|------|------|
| Φ63 έως Φ160 | 0,90 | 0,40 | 0,10 | 0,20 |
| Φ225 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | 0,20 |
| Φ300, Φ350 | 1,40 | 0,70 | 0,15 | 0,25 |
| Φ400, Φ450 | 1,45 | 0,90 | 0,15 | 0,25 |
| Φ500 | 1,50 | 1,00 | 0,15 | 0,25 |

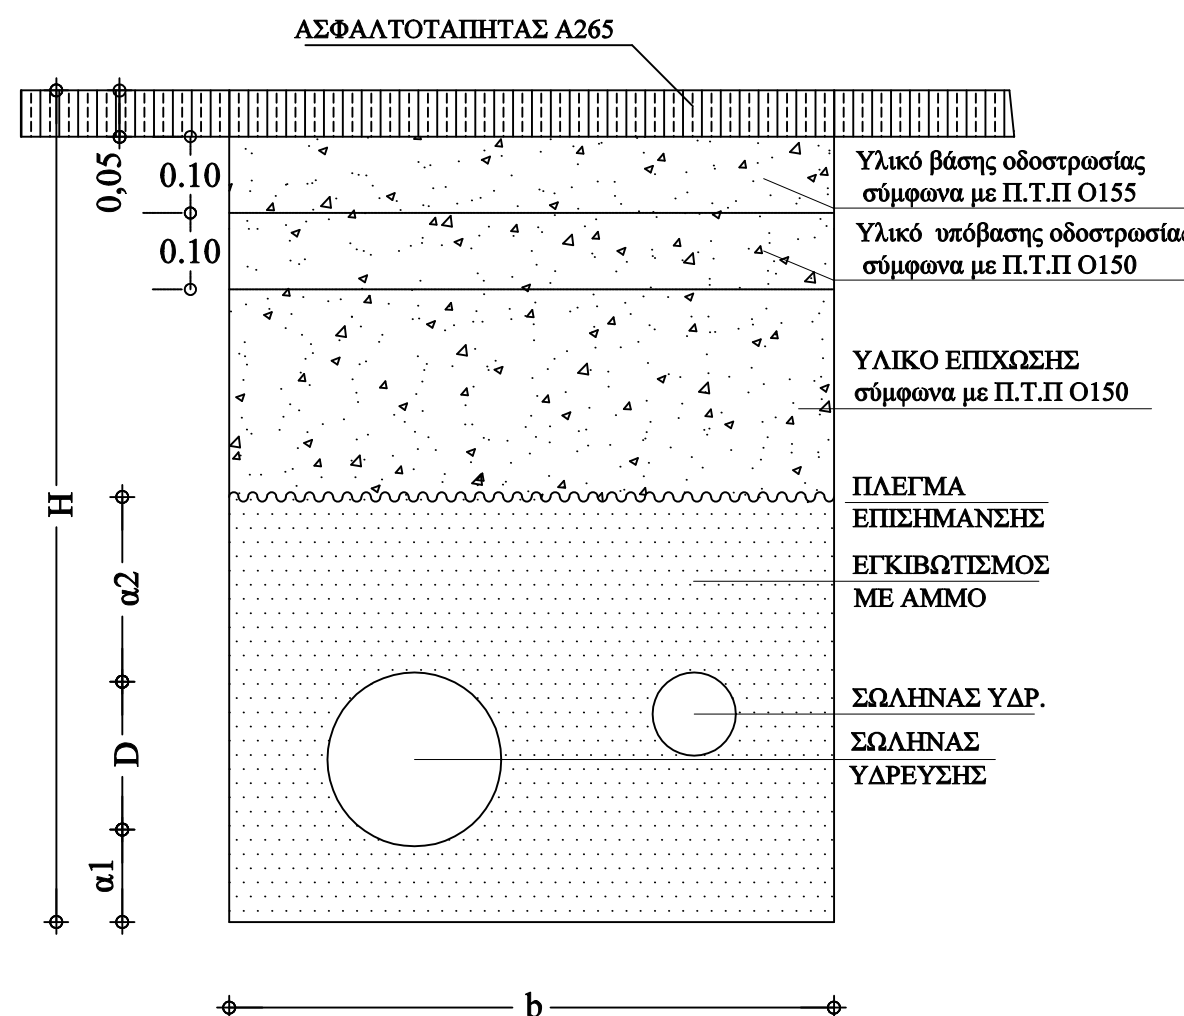

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ D | ΒΑΘΟΣ H | ΠΛΑΤΟΣ b | α1 | α2 |
|---------------------------|------------|-------------|------|------|
| Φ225 και Φ110 | 1,10 | 0,80 | 0,10 | 0,20 |
| Φ300 έως Φ350 και Φ110 | 1,40 | 1,00 | 0,15 | 0,25 |
| Φ400 έως Φ450 και Φ110 | 1,45 | 1,00 | 0,15 | 0,25 |
| Φ500 και Φ110 | 1,50 | 1,10 | 0,15 | 0,25 |

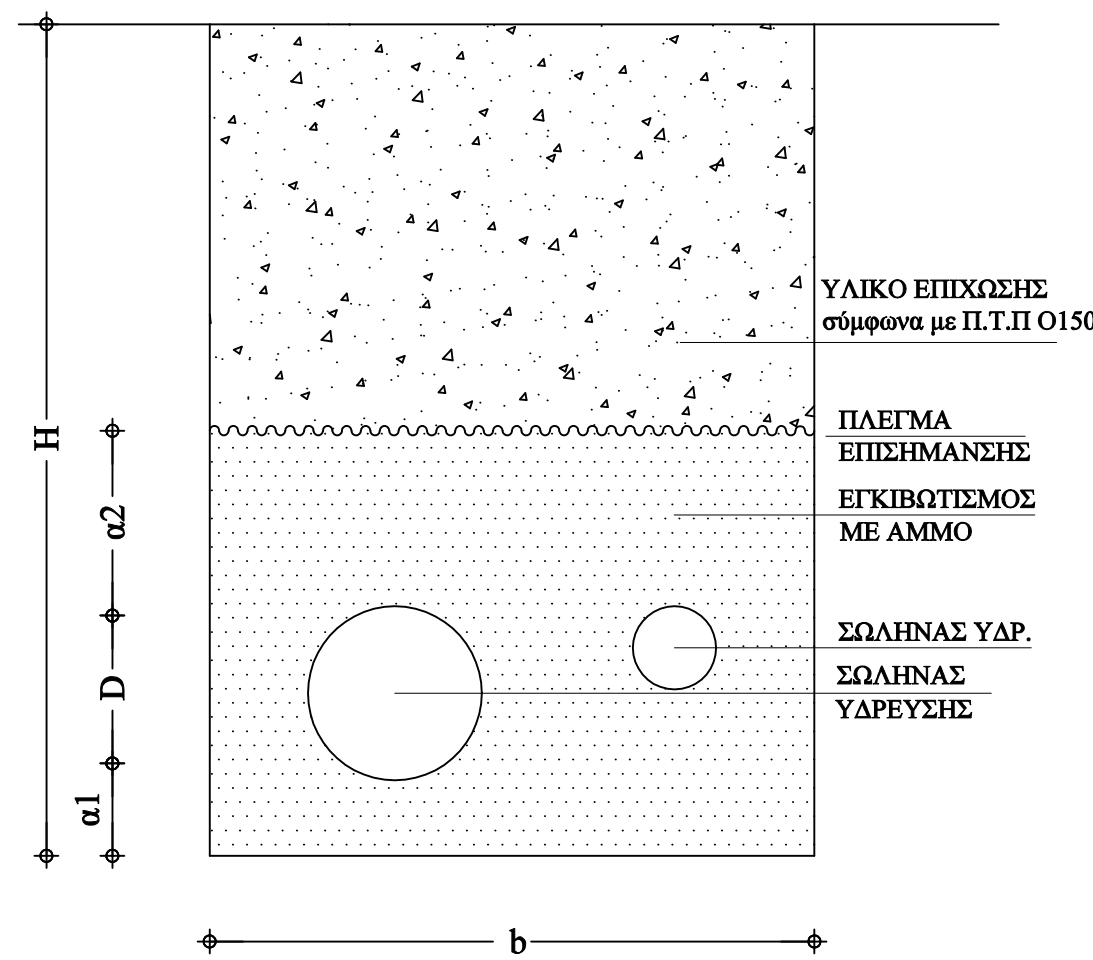

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 48
263 33 ΠΑΤΡΑ

τηλ. 2610 - 366100
fax 2610 - 325790

ΕΡΓΟ: Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης Γ Τομέα (2021)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ :
62.07.002.881

A/A ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

Σ1

ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

1:10

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

HMEPOMHNLIA :

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ПАТРА/....../2021

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ/Ε
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc.