

Τεχνική περιγραφή για κατεπείγουσα προμήθεια Διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) για κλίνες διύλισης πόσιμου νερού

Αφορά την προμήθεια Διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) για κλίνες διύλισης πόσιμου νερού (1000 τεμ)

Το υλικό προορίζεται για αντικατάσταση σπασμένων διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) στις κλίνες διύλισης πόσιμου νερού, είναι τύπου KSH (1) D36x0,5/1 ¼ WW/30/250/21 πολυπροπυλένιο κατάλληλο για επαφή με το πόσιμο νερό και απαιτείται να έχει τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

D36x0,5/1 ¼ WW/30/250/21

Σχισμές	36*0,5=3,42 m2
Σπείρωμα	1 ¼ WW
Μήκος σπειρώματος	30 mm
Μήκος στελέχους	250 mm
Διάμετρος στελέχους	Φ21 (3,4 cm2)

Στον φάκελο προσφοράς να περιέχεται τεχνικό φυλλάδιο των υλικών και δείγμα ακροφυσίου (1 τεμ)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Οικονομικές προσφορές, δεκτές σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα). ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ " για κατεπείγουσα προμήθεια Διανομέων (ακροφυσίων – Filter Nozzles) για κλίνες διύλισης πόσιμου νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.

Πληροφορίες κ. Τυροπάνη Κωνσταντίνα 2610 641904


Ακτή Δυμαίων 48

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax : 061-325790

ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

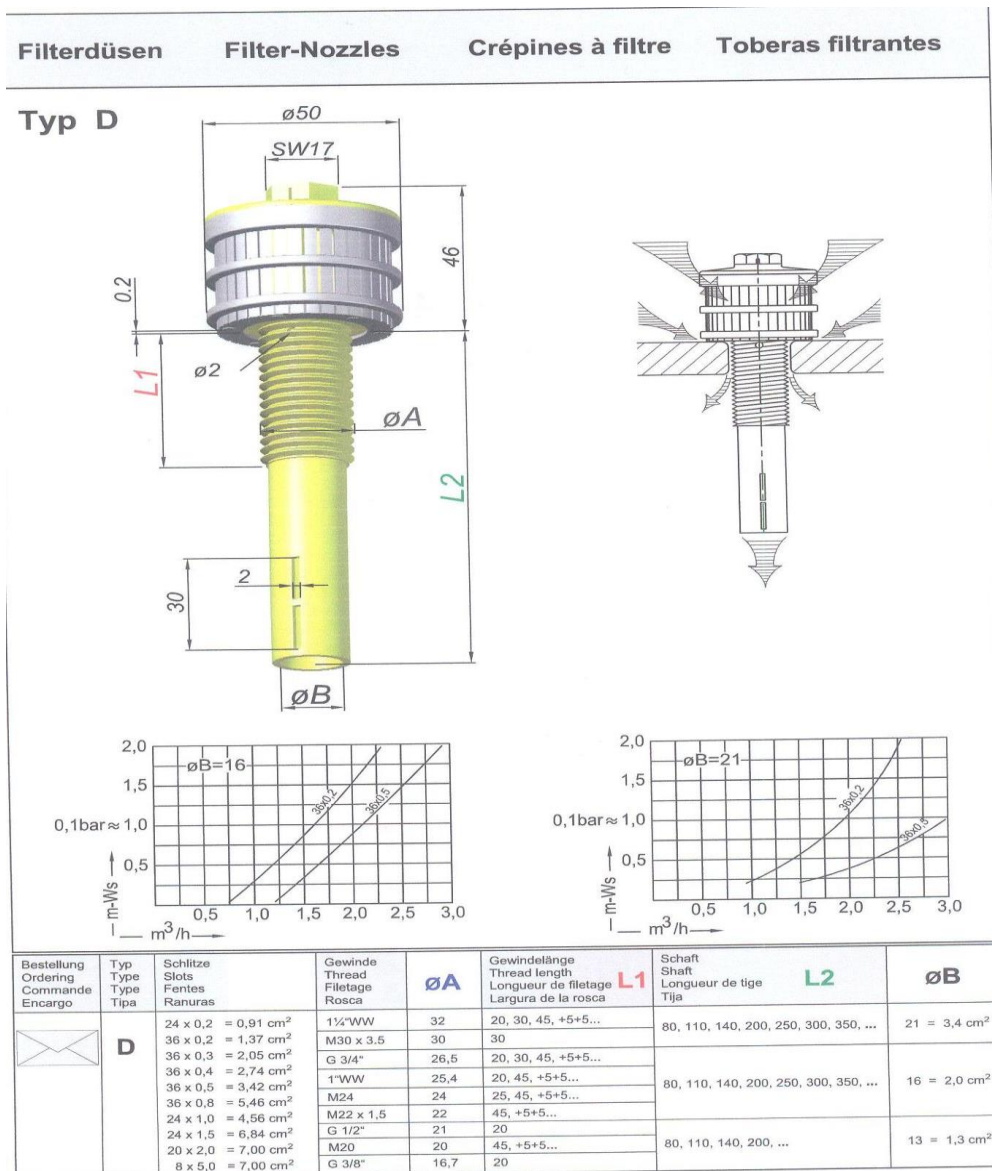

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δερσίων 43

263 33 Πάτρα

Τηλ.: 061-366100

Fax: 061-325790